



Amt für Landwirtschaft und Geoinformation
Uffizi d'agricultura e da geoinformaziun
Ufficio per l'agricoltura e la geoinformazione

7001 Coira, Ringstrasse 10 Telefono +41 81 257 24 32 Fax +41 81 257 20 17 E-mail: info@alg.gr.ch www.alg.gr.ch

Catasto delle condotte del Cantone dei Grigioni

LKGR 200.010 Distribuzione dei dati

Versione: 1.1

16 febbraio 2024

Indice


Cronologia delle modifiche	ii
1 Procedura per la distribuzione dei dati	1
2 Prima impostazione del check service	1
3 Parametri del check service	2
4 Distribuzione dei dati dal proprietario dell'impianto (comunale) al SGD	2
5 Distribuzione dei dati dal proprietario dell'impianto (sovracomunale) al servizio specializzato CCon	2
6 Distribuzione dei dati dal SGD al servizio specializzato CCon	2
7 Valori ammessi per i nomi dei file	3
7.1 <Werk_Nr>.....	3
7.2 <BFS Nr.>	3
7.3 <Medium>	3

Cronologia delle modifiche

Ver- sione	Data	Modifiche	FI
1	10.2020	Ripresa del nuovo layout, diversi adeguamenti	SWA
1.1	02.2024	Adeguamenti dovuti alla piattaforma centrale del catasto delle condotte	SWA

1 Procedura per la distribuzione dei dati

La verifica e l'accettazione dei dati avviene attraverso il check service della infoGrips AG.

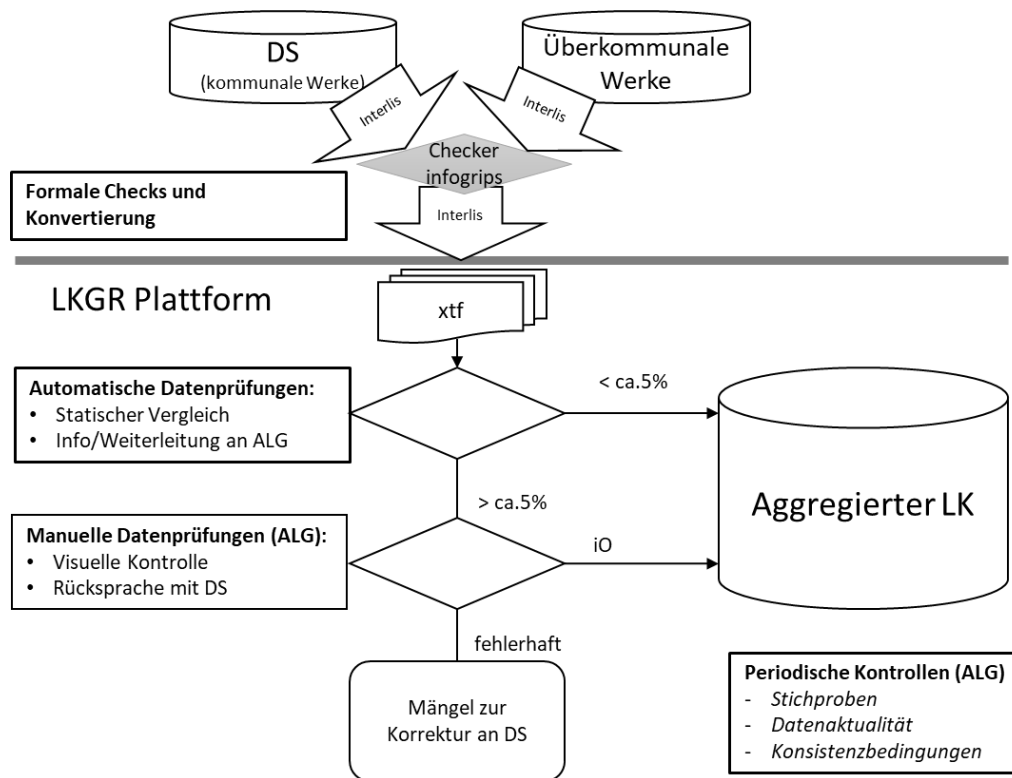

I seguenti modelli di dati sono implementati nel check service:

- SIA405_LKMap_2015_LKGR
- SIA405_Abwasser_2015
- SIA405_Wasser_2015
- SIA405_Fernwaerme_2015
- SIA405_Gas_2015

Al momento del collaudo del servizio di gestione dati viene stabilito il formato di trasferimento del relativo impianto. Se vengono fornite informazioni relative agli impianti, ciò deve avvenire con il consenso del relativo proprietario.

2 Prima impostazione del check service

Prima di utilizzarlo per la prima volta, per accedere al check service i partecipanti devono registrarsi presso il servizio specializzato CCon (leitungskataster@alg.gr.ch) con le seguenti informazioni:

- Nome della ditta (detentore dei dati, SGD)
- Persona di riferimento (informazioni di contatto)
- Indirizzo e-mail

I dati d'accesso verranno loro trasmessi per e-mail nel giro di una settimana.

3 Parametri del check service

Affinché la trasmissione funzioni in modo corretto è possibile scegliere tra le opzioni seguenti:

- Controllo senza trasmissione
- Controllo e trasmissione (alla piattaforma centrale e al servizio specializzato CCon)

4 Distribuzione dei dati dal proprietario dell'impianto (comunale) al SGD

Le interfacce degli impianti comunali con il servizio di gestione dati devono essere definite in modo individuale per ciascun proprietario degli impianti. Se i dati vengono scambiati in formato INTERLIS è possibile sottoporli a verifica attraverso il check service. La trasmissione dei dati viene disattivata. I dati vengono inviati direttamente al servizio di gestione dati.

5 Distribuzione dei dati dal proprietario dell'impianto (sovracomunale) al servizio specializzato CCon

Un'esportazione per mezzo e per l'intero comprensorio:

- Caricamento sul check service attraverso il sito web infoGrips oppure FTP con l'opzione della trasmissione dei dati
 - Verifica dei dati attraverso MocheckGR
 - I set di dati privi di errori vengono trasmessi alla piattaforma centrale del catasto delle condotte e al servizio specializzato CCon.
- I dati trasmessi vengono denominati in base allo schema seguente:
 - <Werk_Nr>_<Medium>_<Datum>.xtf
 - Esempio: 9001_EW_20180913.xtf

6 Distribuzione dei dati dal SGD al servizio specializzato CCon

Un file di esportazione per comune e mezzo.

Il SGD fornisce i dati degli impianti comunali e delle condotte private sul territorio del comune. I dati degli impianti sovracomunali vengono consegnati al servizio specializzato CCon direttamente dall'impianto e non devono essere consegnati dal SGD.

- Caricamento del GBD CConGR sul check service attraverso il sito web infoGrips
 - FTP
 - Verifica dei dati attraverso MocheckGR
 - Se la trasmissione è stata attivata, i set di dati privi di errori vengono trasmessi alla piattaforma centrale e al servizio specializzato CCon.
- I dati trasmessi vengono denominati in base allo schema seguente:
 - <BFS Nr.>_<Medium>_<Datum>.xtf
 - Esempio: 3901_WA_20180913.xtf

7 Valori ammessi per i nomi dei file

7.1 <Werk_Nr>

I <Werk_Nr> del rispettivo proprietario dell'impianto sono consultabili nell'elenco «Proprietari degli impianti» (www.alg.gr.ch > Geoinformazione > Catasto delle condotte > Documenti).

7.2 <BFS Nr.>

I <BFS Nr.> dei rispettivi comuni sono indicati nell'elenco «I comuni del Cantone dei Grigioni» (www.alg.gr.ch > Misurazione ufficiale > Documenti).

7.3 <Medium>

<Medium>	
AW	Abwasser (acque di scarico)
GA	Gas
WA	Wasser (acqua)
FW	Fernwärme (teleriscaldamento)
EW	Elektrizität (elettricità)
KO	Kommunikation (comunicazione)
WM	Weitere Medien (altri mezzi)